


- 注: (括号内为材料规格)
1. 外墙保温: 岩棉板, 厚度 50mm, 燃烧性能 A 级, 导热系数 $\lambda \leq 0.045$ W/(m·K), 吸水率 $Q_b \leq 200$ mm, 抗压强度 $R_c \geq 0.1$ MPa.
 2. 楼地面: 细石混凝土, 厚度 100mm, 强度等级 C20, 面层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆, 面层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆, 面层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆.
 3. 屋面: 1.5 厚聚氨酯防水涂料, 20mm 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层, 1.5 厚聚氨酯防水涂料, 20mm 厚细石混凝土保护层.
 4. 门窗: 铝合金门窗, 型材壁厚 ≥ 1.4 mm, 玻璃: 5+9A+5 中空玻璃, 气密性 ≥ 1 m³/(m·h), 水密性 ≥ 150 N/m, 抗风压性 ≥ 1.0 kPa, 传热系数 $K \leq 0.6$ W/(m²·K), 遮阳系数 $S_g \leq 0.4$.
 5. 楼梯: 4. 梯段: 钢筋混凝土, 踏步高度 150mm, 踏步宽度 300mm, 梯段净宽 ≥ 1100 mm, 梯段净高 ≥ 2000 mm.
 6. 卫生间: 1. 防水: 聚氨酯防水涂料, 厚度 1.5 mm, 闭水试验 24h, 无渗漏. 2. 面层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆, 面层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆.
 7. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 8. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 9. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 10. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 11. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 12. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 13. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 14. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 15. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 16. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 17. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 18. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 19. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.
 20. 无障碍设施: 符合 GB 50763-2012 要求.

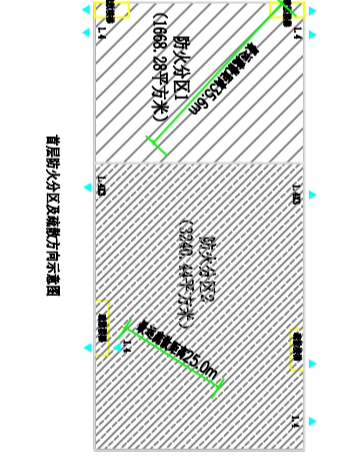

首层平面图 1:150

设计人	何锦华	审核人	杨照馨
项目负责人	王悦	专业负责人	王悦
设计人	何锦华	审核人	杨照馨
项目负责人	王悦	专业负责人	王悦

中壹设计有限公司
ZHONGYI DESIGN CO., LTD.

版本号: 资质证书编号: A1144003251 甲级: A1144003251
版次: 设计文号: 2020S042
工程名称: 肇庆(广东)科技创新产业园项目(一期)
图名: 首层平面图

日期: 2020.10.20
图号: 首层平面图